




Clorius Klimastat Reguleringsæt

**Komplet løsning til varme- og brugsvandsregulering
– enkel og økonomisk**

De fleste fjernvarmeanlæg ligner hinanden så meget, at reguleringen kan ske optimalt med næsten ens reguleringsudstyr. Det kræver kun få tilpasninger og en individuel forprogrammering af regulatoren. Fra Clorius Controls kan du – til meget konkurrencedygtige priser - få enkle og effektive reguleringsæt til de almindelige fjernvarmeanlæg.

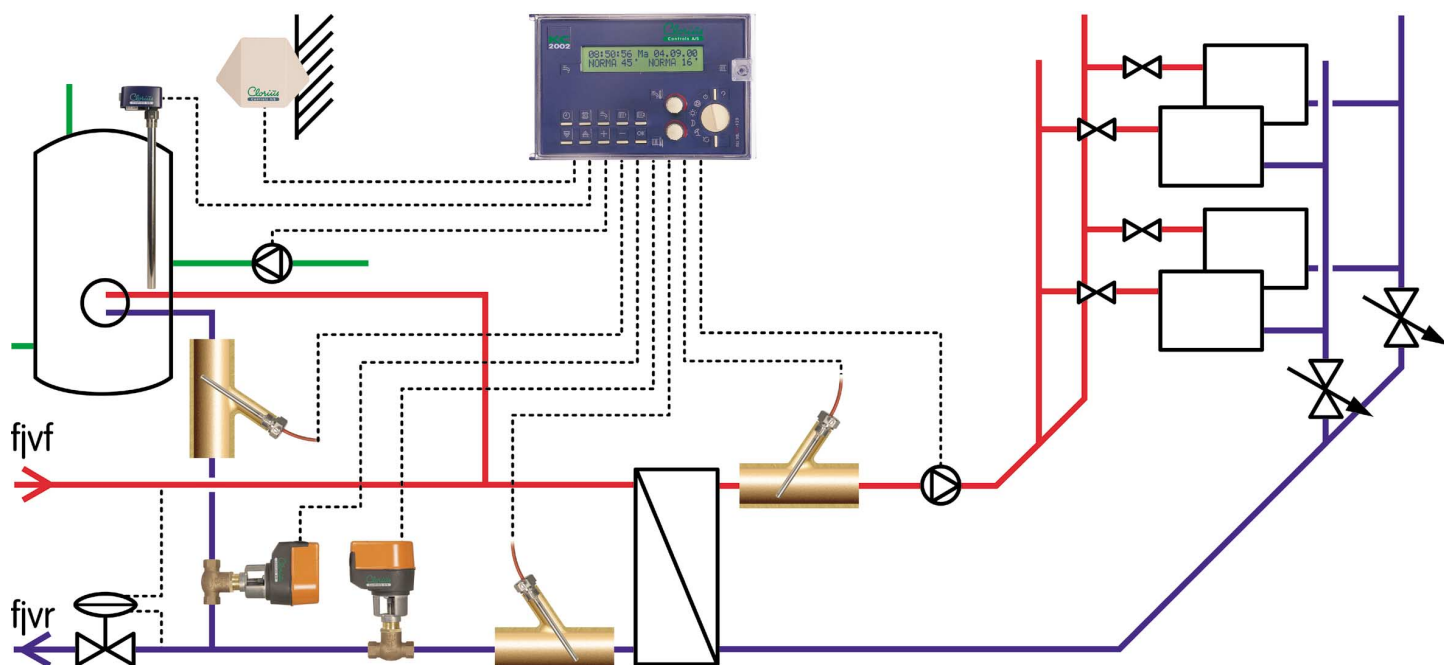

Reguleringsættene består af:

- Clorius KC 2002 regulator – leveres forprogrammeret
- Temperaturfølere
- Udeføler
- Motorventiler
- Trykdifferensregulator
- Strengreguleringsventiler

På bagsiden kan du efter diagrammerne vælge den anlægstype, du har brug for reguleringsæt til. Der er plads til at notere nogle få supplerende oplysninger, som giver os mulighed for at dimensionere ventilerne og levere regulatoren rigtig forprogrammeret. Send din bestilling eller forespørgsel direkte til Clorius Controls. Vi sikrer hurtig levering eller tilbud til dig. Nemt og enkelt.

Clorius
Controls A/S


Clorius Controls A/S
Tempovej 27
DK-2750 Ballerup
Danmark
Tlf.: 77 32 31 30
Fax: 77 32 31 31
www.cloriuscontrols.com

Bestilling eller forespørgsel


- Bestilling
 Forespørgsel – send tilbud

Vælg anlægsskema


- Skema 1
Fjernvarmeanlæg med veksler/varmekreds og brugsvandskreds

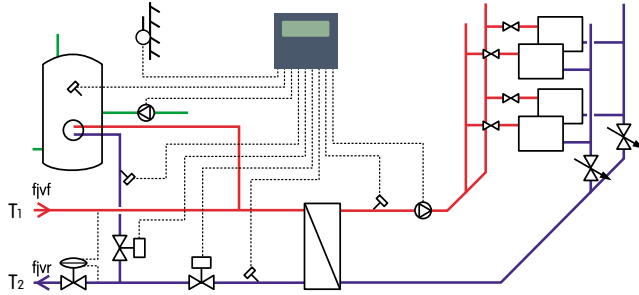

- Skema 2
Fjernvarmeanlæg direkte tilsluttet med varmekreds og brugsvandskreds

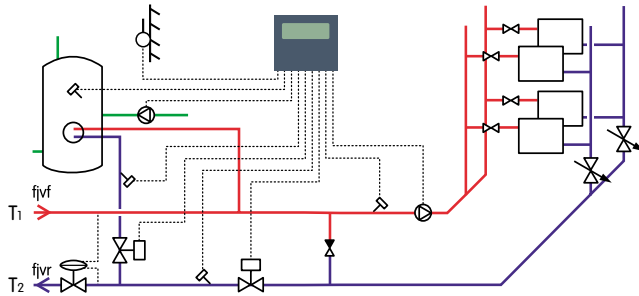

- Skema 3
Fjernvarmeanlæg med veksler/varmekreds

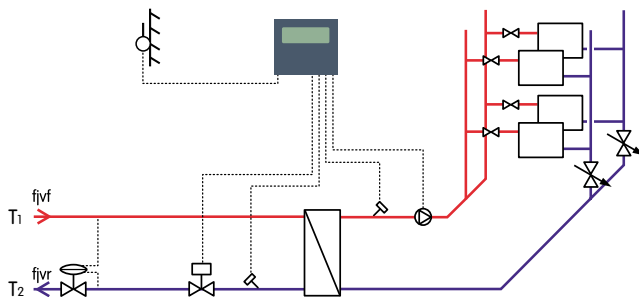

Fjernvarmetemperaturer

Fjernvarme fremløbstemperatur, T_1 _____ °C

Anlæggets designede returtemperatur, T_2 _____ °C

Energiforbrug

Oplys enten:

Anlæggets designede energiforbrug:

Varmekreds _____ kW

Brugsvandskreds _____ kW

eller:

Samlet boligareal _____ m²

Varmtvandsbeholderens max. Effekt _____ kW

Dimensioneringsgrundlag for beregning af ventiler:

Varmekreds: 80 W/m², $\Delta t = 40$ °C, $\Delta p = 0,1$ bar (10 kPa)

Brugsvandskreds: $\Delta t = 40$ °C, $\Delta p = 0,1$ bar (10 kPa)

Kontakt Clorius Controls, hvis der skal bruges et andet dimensioneringsgrundlag.

Ekstra tilbehør

Lever trykdifferensregulator

Ja

Nej

Lever strengreguleringsventiler, dimension DN

Ja, antal kredse _____ stk.

Nej

Optimering

Anlægget leveres forprogrammeret og klar til idriftsætning.

Ønskes optimering efter idriftsætning af en servicetekniker fra Clorius Controls

Ja

Nej

VVS installatør:

Dato: _____

Firma: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Postnummer/By: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Leveringsadresse: _____

Ønsket leveringstid: _____

Grossistafdeling: _____

Clorius
Controls A/S

Send eller fax din
bestilling/forespørgsel til:

Clorius Controls A/S
Tempovej 27
2750 Ballerup
Fax 77 32 31 31